


# 参考資料

## 1. 経済的な更新基準年数の範囲

～例：ダクタイル鑄鉄管～

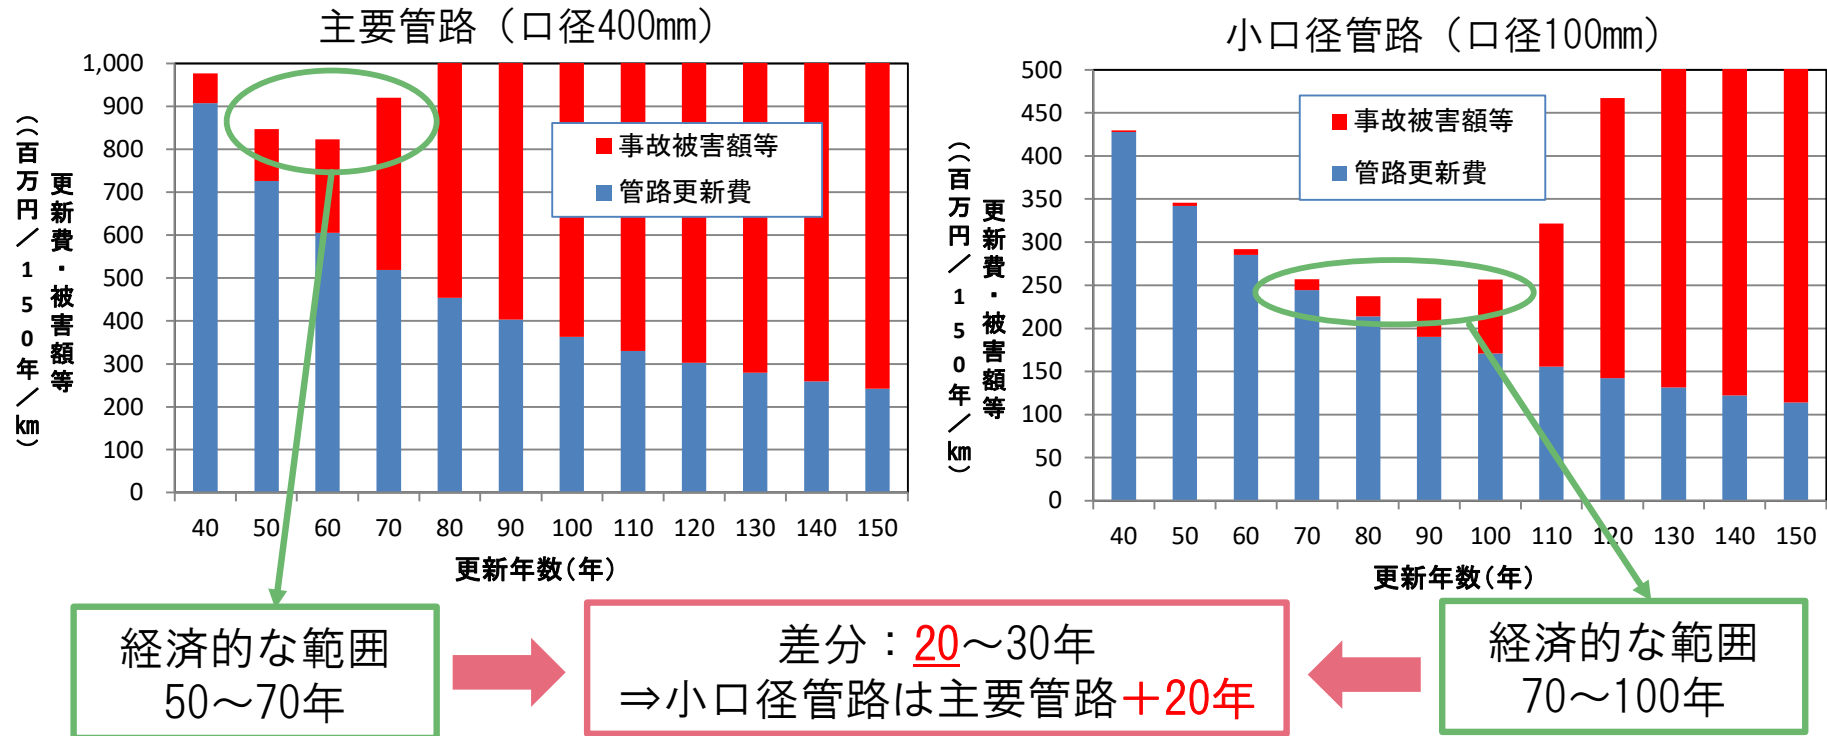


## 2. 重要給水施設管路 更新予定

### 重要施設供給管布設年度図

- |           |    |      |           |         |                              |
|-----------|----|------|-----------|---------|------------------------------|
| フェーズ1     | —— | 目標年次 | 令和7～令和11  | 段階ごとの目標 | 避難施設7か所以上耐震化                 |
| フェーズ2     | —— |      | 令和12～令和16 |         | 避難施設給水耐震化3か所追加<br>耐震化ルートの複線化 |
| フェーズ3     | —— |      | 令和17～令和21 |         | 避難施設給水耐震化2か所追加<br>耐震化ルートの複線化 |
| フェーズ4以降   | —— |      |           |         |                              |
| 送水管       | —— |      |           |         |                              |
| 廃止管(予定含む) | —— |      |           |         |                              |

天王山系送水管SMPφ450【S36 浄水場～芹橋彦富線】  
 天王山系送水管SPφ450【S36 芹橋彦富線～岡町山之脇線終点】  
 天王山系送水管DIPφ600【S57-S58 浄水場～天王山配水池】

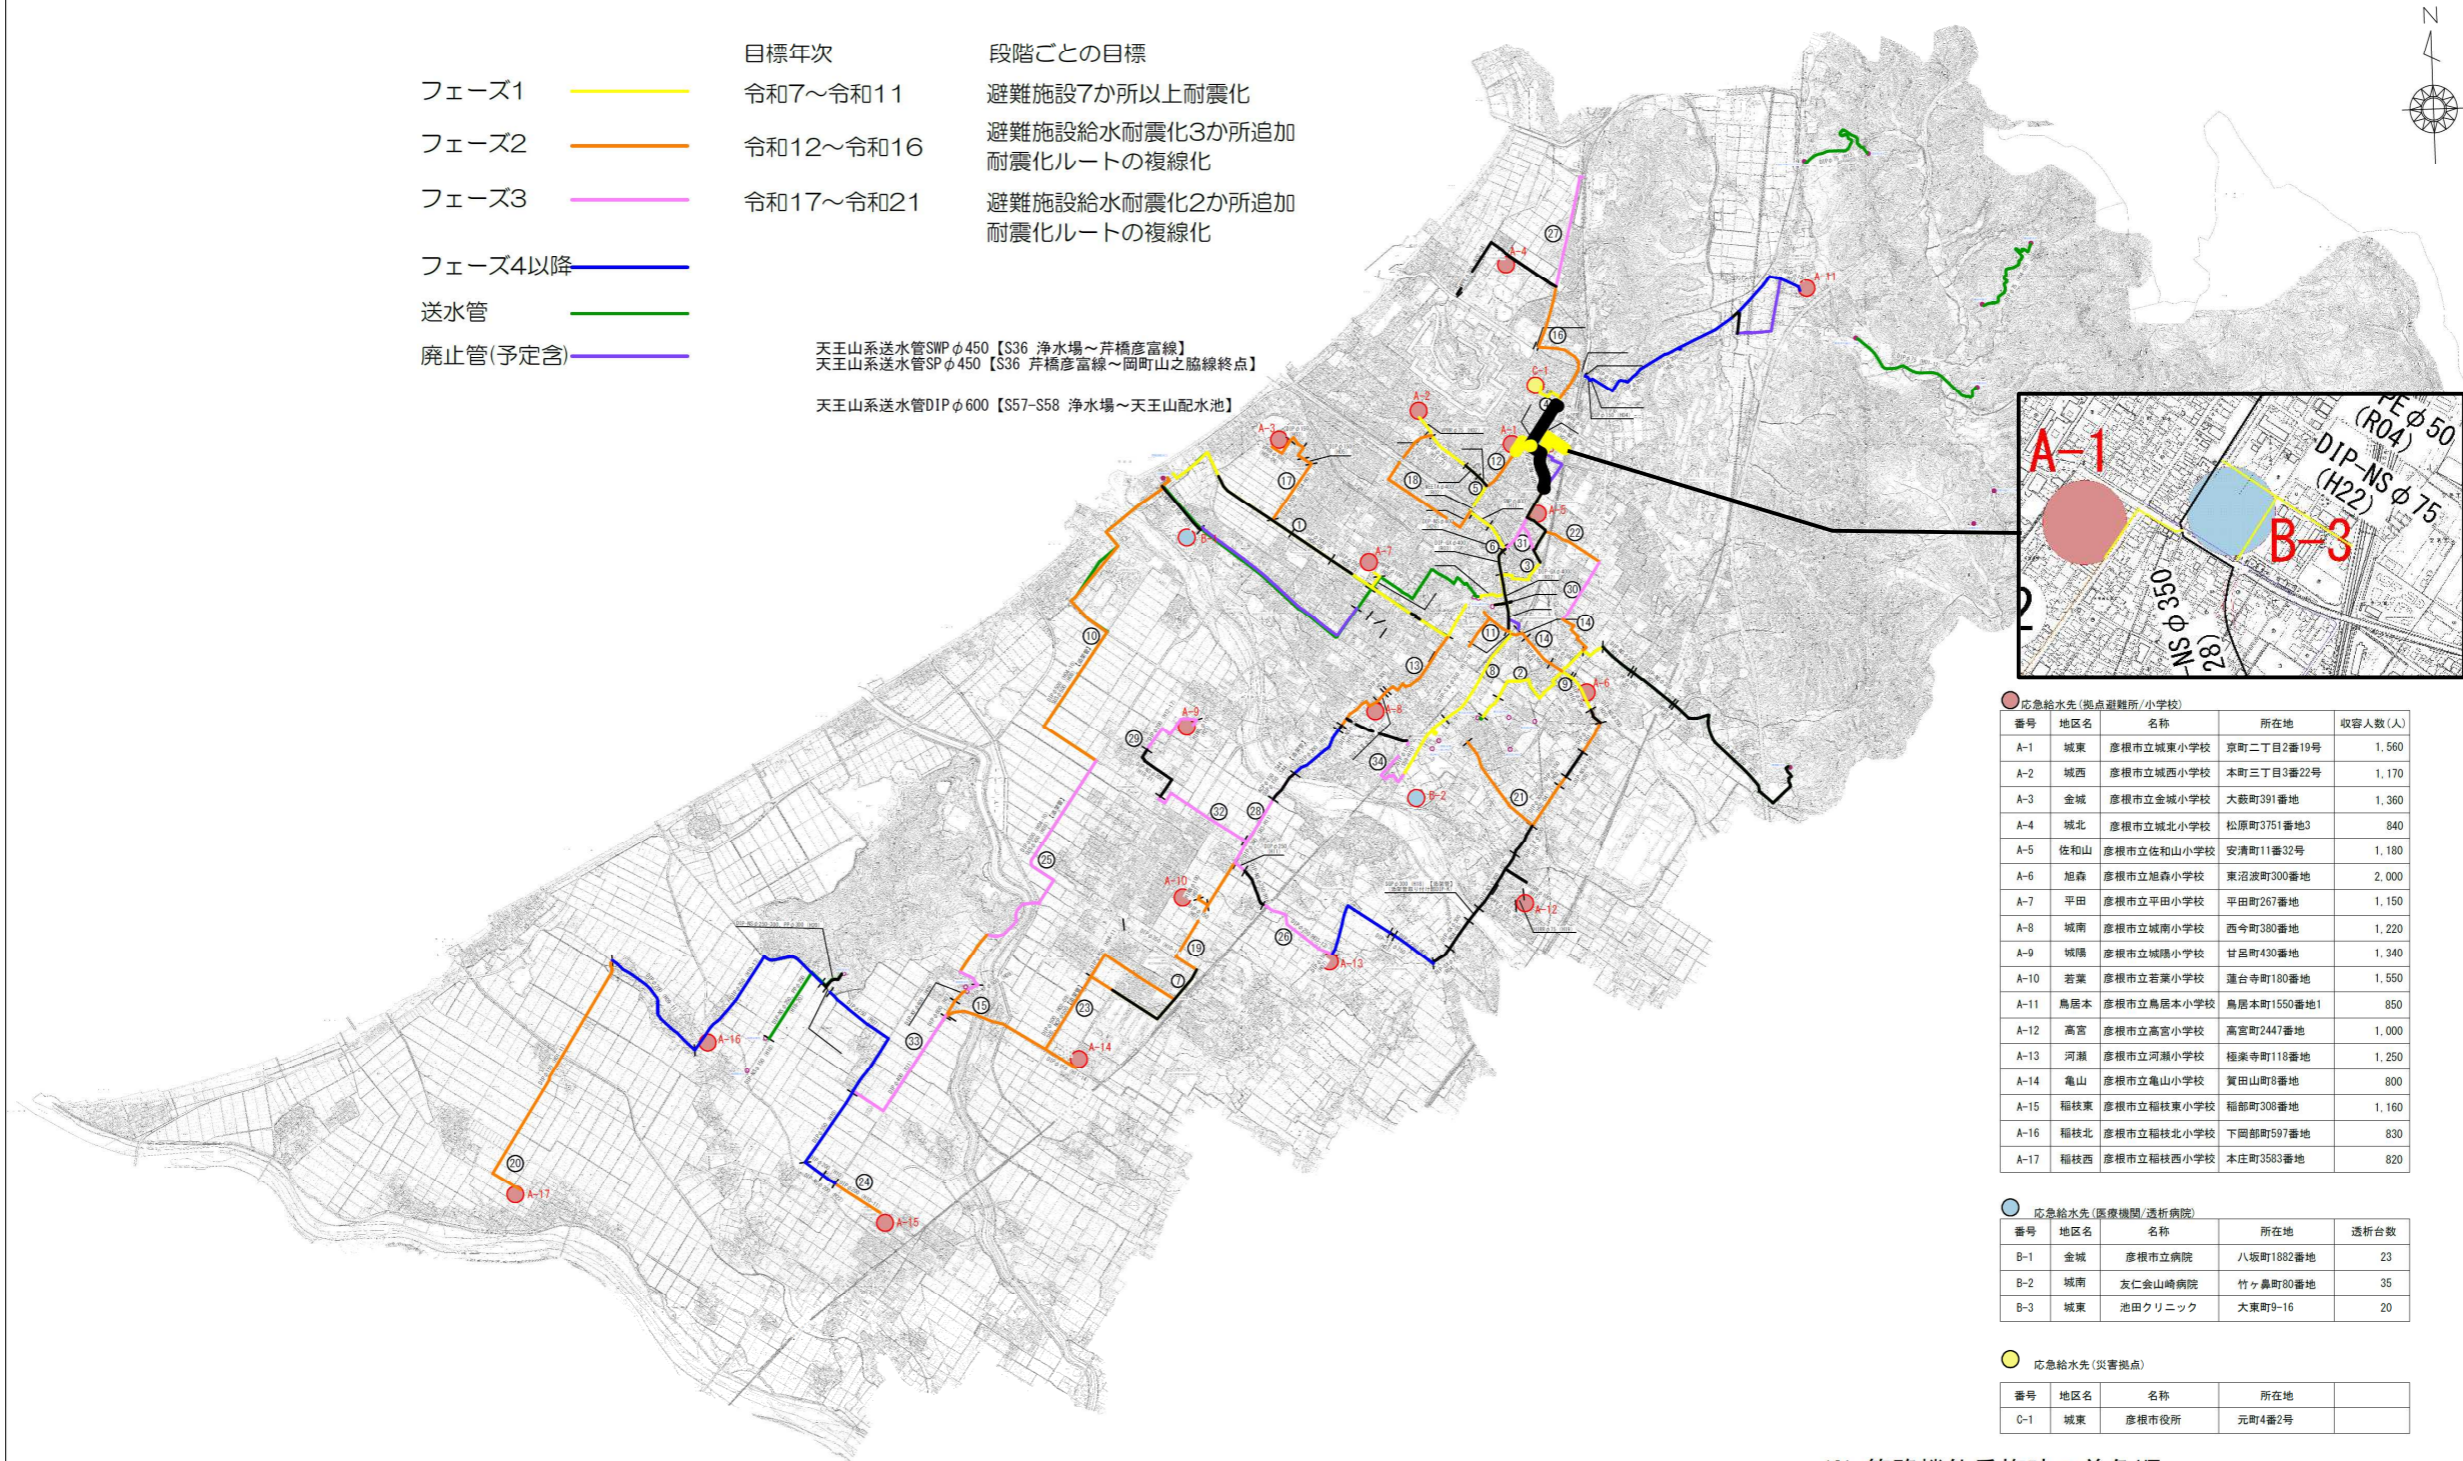

● 応急給水先(拠点避難所/小学校)

番号	地区名	名称	所在地	収容人数(人)
A-1	城東	彦根市立城東小学校	京町二丁目2番19号	1,560
A-2	城西	彦根市立城西小学校	本町三丁目3番22号	1,170
A-3	金城	彦根市立金城小学校	大坂町391番地	1,360
A-4	城北	彦根市立城北小学校	松原町3751番地3	840
A-5	佐和山	彦根市立佐和山小学校	安清町11番32号	1,180
A-6	旭森	彦根市立旭森小学校	東沼波町300番地	2,000
A-7	平田	彦根市立平田小学校	平田町267番地	1,150
A-8	城南	彦根市立城南小学校	西今町380番地	1,220
A-9	城陽	彦根市立城陽小学校	甘島町400番地	1,340
A-10	若葉	彦根市立若葉小学校	蓮台寺町180番地	1,550
A-11	鳥居本	彦根市立鳥居本小学校	鳥居本町1550番地1	850
A-12	高宮	彦根市立高宮小学校	高宮町2447番地	1,000
A-13	河瀬	彦根市立河瀬小学校	稲葉寺町118番地	1,250
A-14	亀山	彦根市立亀山小学校	寅田山町8番地	800
A-15	稲枝東	彦根市立稲枝東小学校	稲部町308番地	1,160
A-16	稲枝北	彦根市立稲枝北小学校	下岡部町597番地	830
A-17	稲枝西	彦根市立稲枝西小学校	本庄町3583番地	820

● 応急給水先(医療機関/透析病院)

番号	地区名	名称	所在地	透析台数
B-1	金城	彦根市立病院	八坂町1882番地	23
B-2	城南	友仁会山崎病院	竹ヶ鼻町80番地	35
B-3	城東	池田クリニック	大東町9-16	20

● 応急給水先(災害拠点)

番号	地区名	名称	所在地
C-1	城東	彦根市役所	元町4番2号

※ 管路機能重複時の着色順  
 配水本管<重要施設要求管<布設替対象区間

軌道下・河川横断管の更新については、個別に更新計画時期を定めるものとする。