

表5 1人1日あたりのごみ等排出量の実績値および進捗管理値

(単位:g/日・人)

☆排出抑制が必要な項目													進捗 評価		
H23	H24	H25	H26	H27	H28		H29	H30	H31	H32	H33	H34			
①実績値					H28①-②		②進捗管理値						目標値		
人口	112,400	112,632	112,691	112,622	112,660	112,843	272	112,571	113,356	113,604	112,611	111,193	111,653	112,792	○
1人1日あたり のごみ等排出 量	1,086	1,072	1,112	1,050	967	895	-103	998	975	957	949	945	924	899	
家庭系	776	754	778	724	703	671	-38	709	689	672	665	662	644	622	
事業系	310	318	334	326	264	224	-65	289	286	285	284	283	280	277	

図5 1人1日あたりの家庭系ごみ・事業系ごみ排出量の実績値および進捗管理値

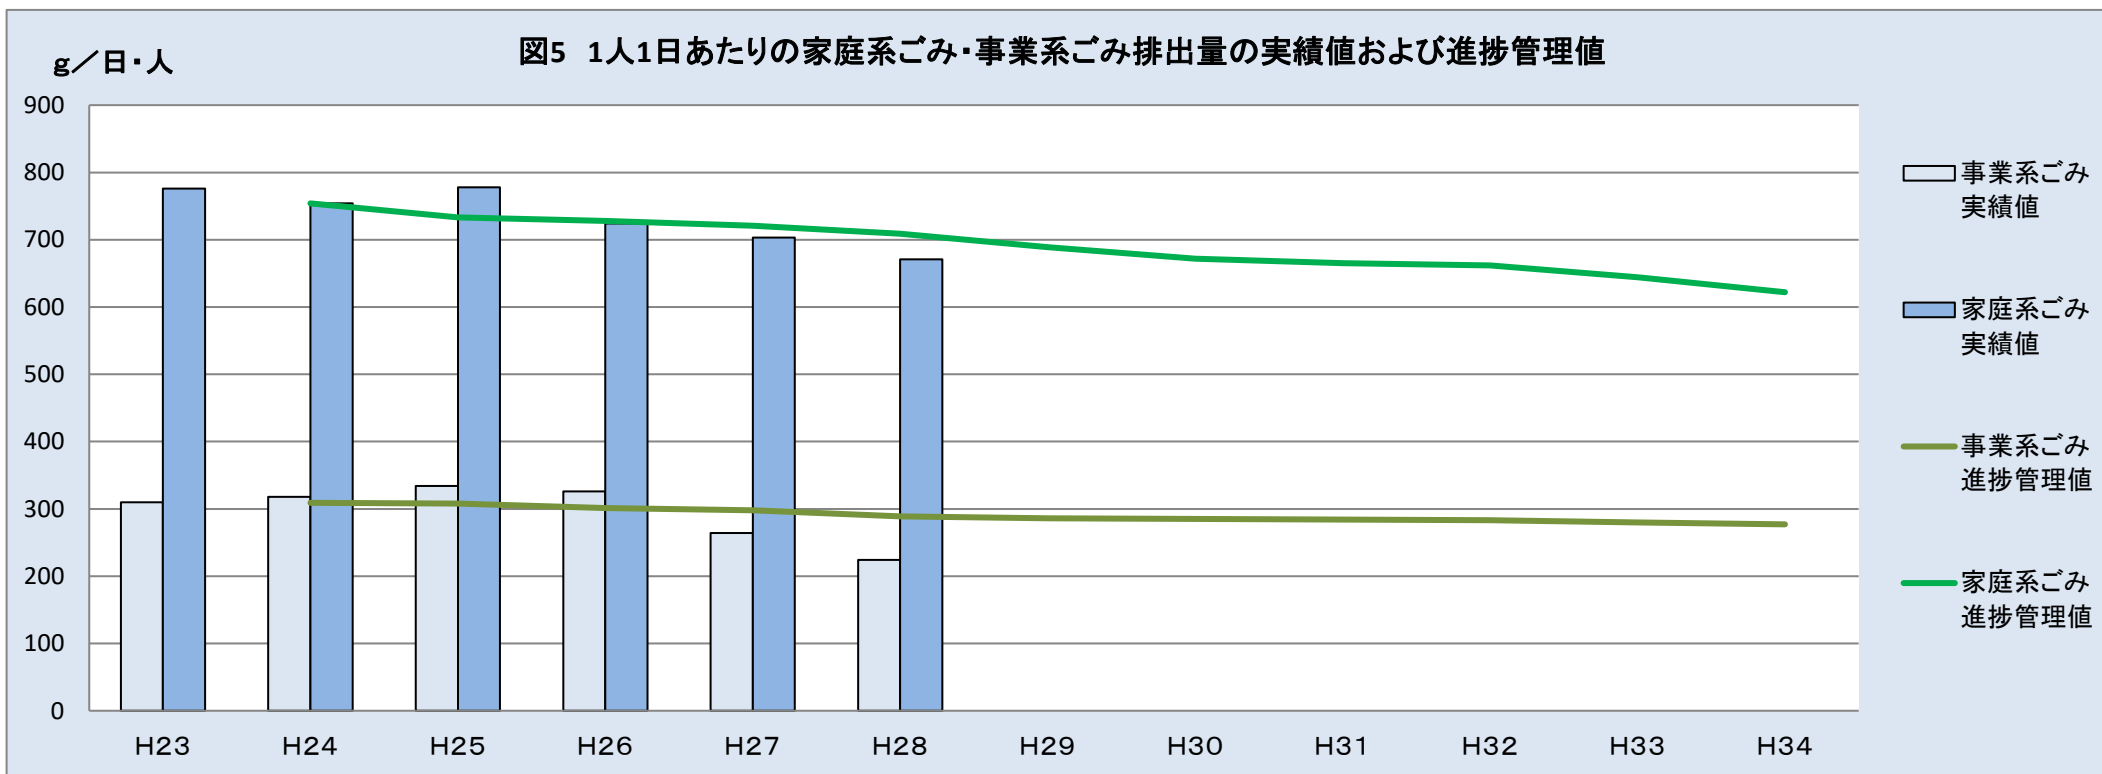


表6 1人1日あたりの生ごみ排出量の実績値および進捗管理値

(単位:g/日・人)

☆排出抑制が必要な項目	H23	H24	H25	H26	H27	H28			H29	H30	H31	H32	H33	H34	進捗評価	
	①実績値						H28①-②		②進捗管理値						目標値	
人口	112,400	112,632	112,691	112,622	112,660	112,843	272	112,571	113,356	113,604	112,611	111,193	111,653	112,792		
1人1日あたりの生ごみ排出量	417	405	401	391	333	377	0	377	367	357	348	339	329	320	○	
家庭系	298	285	281	265	242	283	16	267	259	251	244	237	229	221	×	
事業系	119	124	120	122	91	94	-16	110	108	106	104	102	100	99	○	

