

ちょっと待って！

それ **火事** になります！



- ▼コードを束ねたままの使用
- ▼たこ足配線、定格容量を超えた使用
- ▼ほこりが堆積したコンセント
- ▼踏みつけたコード

[詳細はこちらにアクセス](#)



生活の身近なところに危険が・・・


今一度、お家の電気の使用状況を確認しましょう！

✔ 裏面には消防からの火災情報！

太陽光パネルで発電した電力を

ポータブル電源に充電中、**火災**が発生！

※ポータブル電源・・・持ち運びが可能な大容量バッテリー

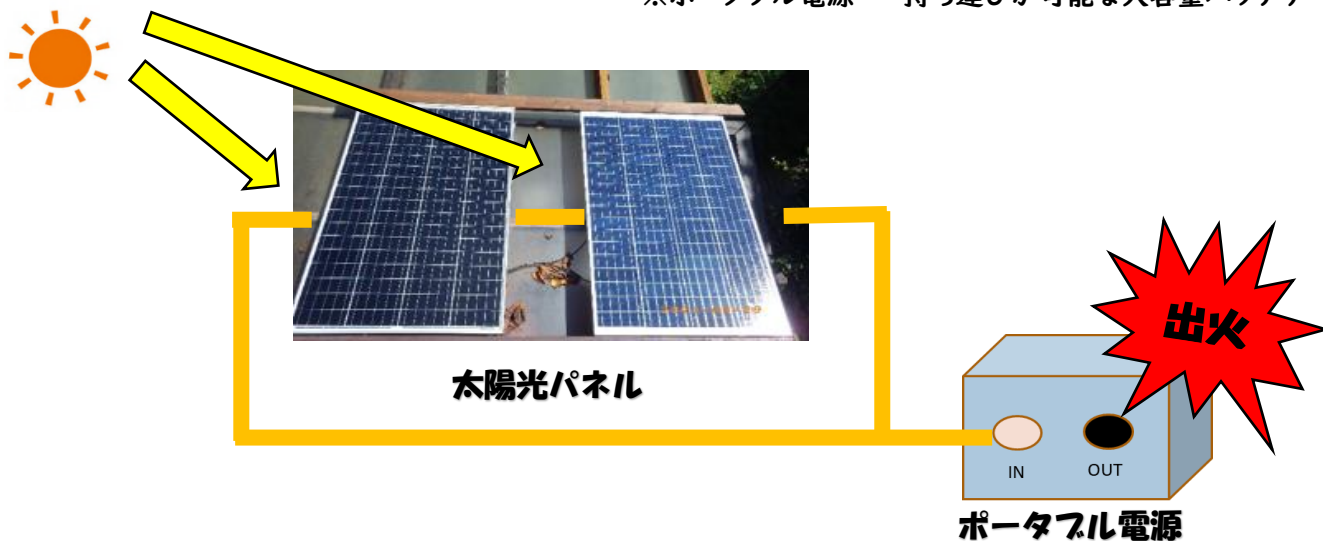

この火災の原因を調査したところ、太陽光パネルを直列につないだことでポータブル電源の許容範囲を大幅に超える電圧がかかったことにより火災になったものと判明しました。

取扱説明書をよく読んで、製品の適切な使用方法を把握し使用しましょう！

お問い合わせは、お近くの消防局・消防本部まで

- ・大津市消防局 予防課 調査係・・・・・・・・電話 077-525-9902
- ・湖南広域消防局 消防救助課 火災調査係・・・・・・・・電話 077-552-8825
- ・甲賀広域行政組合消防本部 警防課 火災調査係・・・・電話 0748-63-7934
- ・東近江行政組合消防本部 警防課 調査係・・・・・・・・電話 0748-22-7604
- ・彦根市消防本部 警防課 調査係・・・・・・・・電話 0749-22-0337
- ・湖北地域消防本部 予防課 調査広報係・・・・・・・・電話 0749-62-5194
- ・高島市消防本部 予防課・・・・・・・・電話 0740-22-5403

滋賀県消防長会

